



ELEKTRO-CSALI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8311 NEMESVITA, Kossuth Lajos utca 59.

Telefon/FAX: 06/87-466-156

E-mail: elektro@csalikft.hu



Nemesvita 2016-04-05

Kérelem

Kinek: Szentantalfa Önkormányzata

Kitől: Elektro-Csali Kft
Kovalkovics István

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

Tisztelt Cím!

Elektro - Csali Kft (8311 Nemesvita Kossuth Lajos utca 59.) nevében kérelmezem, hogy a 8272 Szentantalfa Mocsár dűlő hrsz:758. ingatlan villamos energia ellátásához szükséges földkábel elhelyezéséhez nyilatkozatával hozzájárulni szíveskedjen.

Az érintett közterület a 778 hrsz-ú.

A nyomvonal kb. 5 m hosszban érinti a közterületet, a teljes nyomvonalhosszban védőcsőbe lesz téve a NAYY 4x25 mm² földkábel. A nyomvonal zöldterületet érint(a kitaposott út és a földhivatali út nem egyezik meg).

Mellékelten küldöm a helyszínrajzot, vezetékjogi nyilatkozat (1db), közterület bontási kérelmet.

Közreműködését előre is köszönöm.

Nemesvita, 2016-04-05

Tisztelettel:

Kovalkovics István
Elektro-Csali Kft
Nemesvita

A kérelem: 152324-2-19
8311 Nemesvita Kossuth Lajos utca 59.
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elektro-Csali Kft.

KÖZTERÜLET BONTÁSI KÉRELEM:



1. Az igénybevétel

helye: 8271 Szentantalfa Mocsár dűlő hrsz:778.

célja: 8271 Szentantalfa Mocsár dűlő hrsz:758. ingatlan villamos energia ellátása

2. A beruházás (jogosult)neve: Elektro-Csali KFT.

Címe: 8311 Nemesvita Kossuth Lajos utca 59.

telefonszáma: 06/87-466-156

3. Az elfoglalni kívánt útterület közterület

a) hosszúsága:5.....

b) szélessége:0,4.....

c) nagysága(m²):2.....

4. Az igénybevétel

a) kezdetének tervezett időpontja: 2016.04.29.


b) befejezésének tervezett időpontja: 2016.04.29.

5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy

a) neve: Nagy Zoltán

b) címe: 8311 Nemesvita Kossuth Lajos utca 59.

c) telefonszáma: 06/87-466-156

d) aláírása:.....

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

a) tulajdonosának neve: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt

címe: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.

b)üzemeltetőjének neve: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Veszprémi Hálózati Régió

címe: 8200 Veszprém, Mártírok u. 9.

7. Az útvonalat lezárják:

- kétirányú forgalmat biztosítjuk
- egyirányú forgalmat biztosítjuk

8. A bontandó útburkolat fajtája:nincs

..... m²

9. A bontandó járda fajtája:.....



..... m²

10. A bontandó zöldterület, földút, földpadka: 2 m²

11. A bontási helyek száma: 1 db

12. Nyomvonalas bontások hossza: kb. 5 fm

13. A kivitelező neve: Elektro-Csali Kft

címe: 8311 Nemesvita Kossuth Lajos utca 59.


telefonszáma: 06/87-466-156

Nemesvita, 2016 év 04 hó 05 nap



Melléklet:

- helyszínrajz 1 példányban

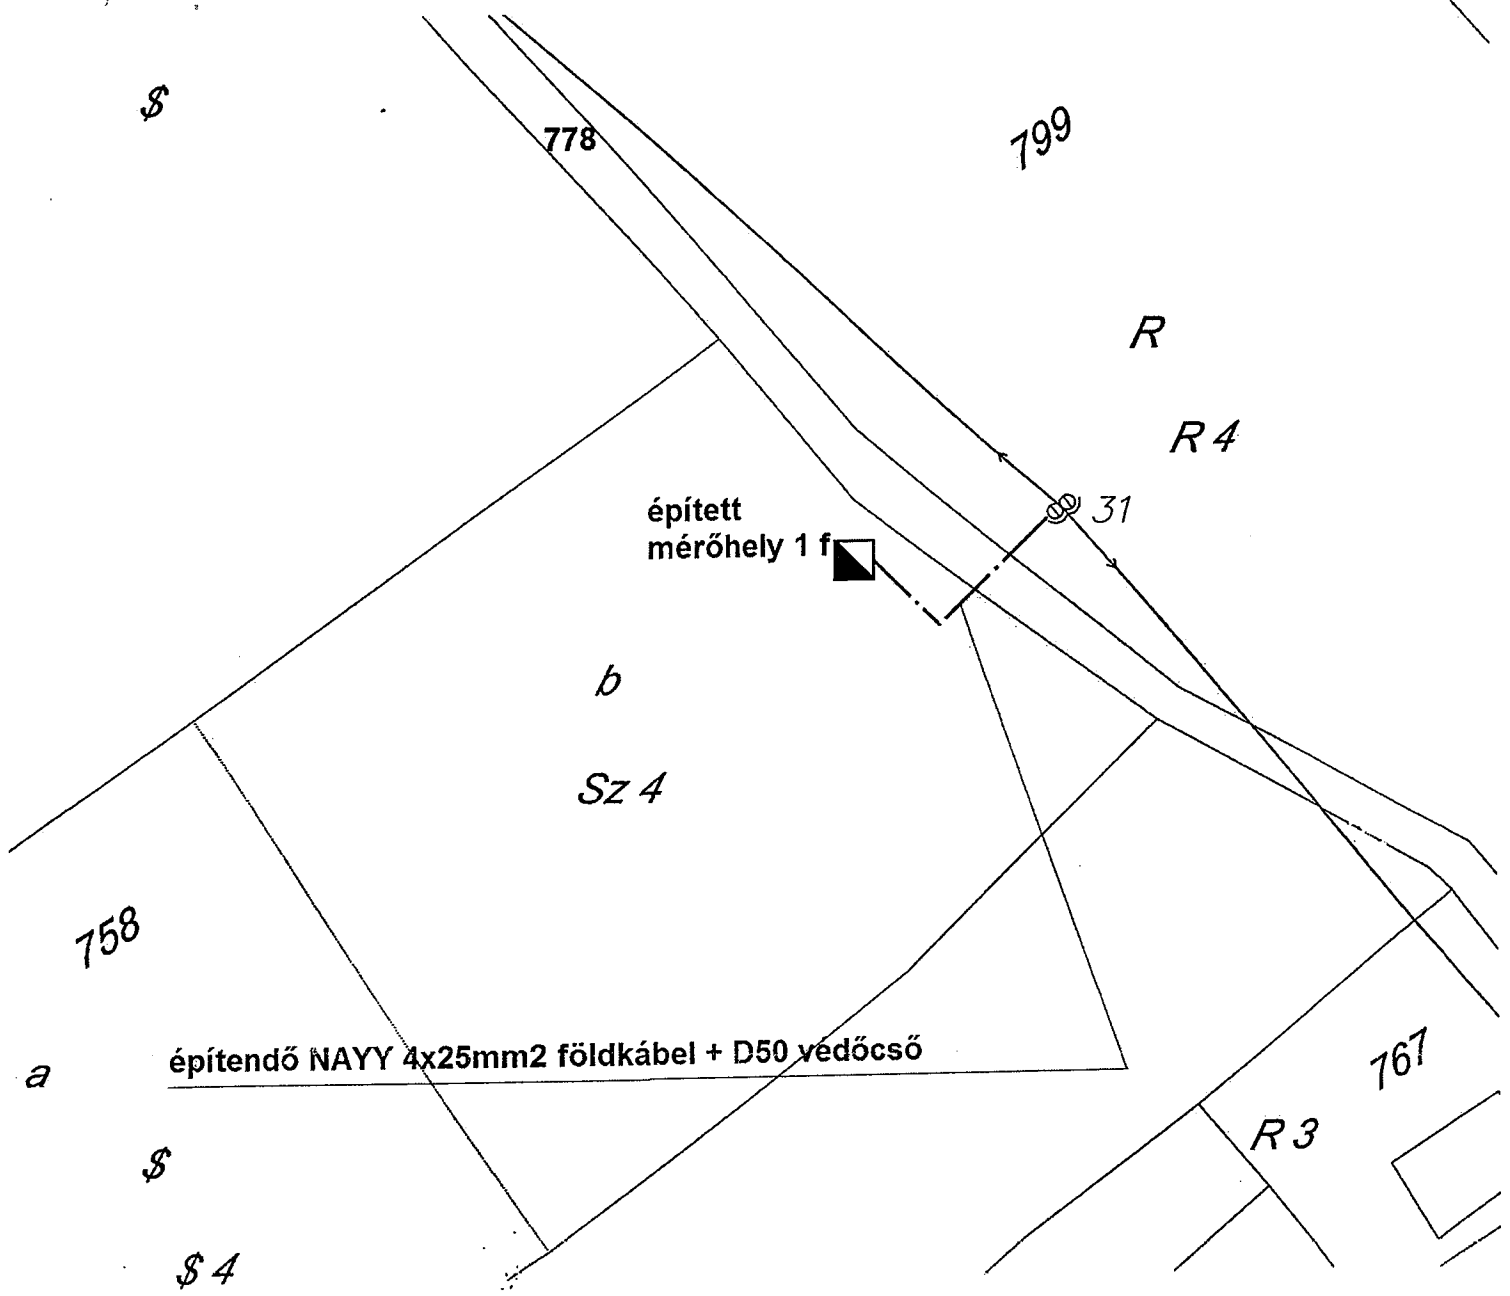

- ép. 0,4 kV NAYY-O földkábel
- - - - - meg. gázvezeték
- — — — — meg. vízvezeték
- · - · - · - meg. szennyvízvezeték
- · — · — · - megl. távközlési főkábel

EGYSZERŰSÍTETT TERVDOKUMENTÁCIÓ

Energiaigény: 1x32 A

Leág szám	Leágazás megnevezése	Típus:	Keresztmetszet: (mm ²)	Üzemi Feszültség:	Nyomvonal	Vezeték hossza:	Megjegyzés:
	80/1-3 trk 31. számú oszlop	NAYY	4x25	1 kV	15	26	

ELEKTRO-CSALI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8311 NEMESVITA, Kossuth Lajos utca 59.

Telefon/FAX: 06/87-466-156
Mobil: 06/20-9-617-285
email: elektro@csalikft.hu

ISO 14001
CERTIFIED
VINCOTTE

OHSAS 18001
CERTIFIED SAFETY SYSTEM
VINCOTTE

ISO 9001
CERTIFIED
VINCOTTE

Tervező: Cs. S. Szentantalfa Mocsár dűlő
Ellátás: Szentantalfa Mocsár dűlő
Kivitelezés: Szentantalfa Mocsár dűlő

Tárgy: 8272 Szentantalfa mocsár dűlő **Dátum: 2016.04.01**
hrs:758. ingatlan villamos energia ellátása
Kivitelezés után javította: